



Eau France
Région sud Ile-de-France
Agence de Bures-sur-Yvette

DATE 03 FEV 2020
N° Enregistrement : 385
Rédaction courrier réponse :
URBA
Copies pour information :

..... Madame le Maire
..... En Mairie de Longjumeau
..... 91160 LONGJUMEAU
.....
.....
.....

ENREGISTRÉ
par le Service Urbanisme
Le 03 FEV, 2020

Bures-sur-Yvette, le 30/01/2020
Expéditeur : Fanny ROUSSEAU

Objet : Alimentation publique en eau potable et rejets des eaux usées et pluviales
PC 091 345 19 10028 - BOUYGUES IMMOBILIER + FEDERAL DEVELOPPEMENT
Adresse des travaux : Rue de Savigny / Rue de Copernic

Madame le Maire,

Après l'étude du dossier, nous vous communiquons les informations suivantes :

L'alimentation en eau potable du projet est subordonnée aux dispositions du contrat de délégation du service public de l'eau potable de la collectivité et des règlements en vigueur.


- Travaux à prévoir :
 - Distribution intérieure dans le domaine privé,
 - Branchements individuels/collectifs munis de compteurs,
 - Défense incendie, à définir et à préciser par les services de prévention autorisés.
- Les moyens à mettre en œuvre pour prévenir les risques liés à la protection sanitaire des réseaux, devront faire l'objet d'une étude spécifique ultérieure.

En ce qui concerne les rejets des eaux usées et pluviales, nous vous informons que votre projet de construction est desservi par des collecteurs d'assainissement :

- Eaux usées : DN 200 mm
- Eaux pluviales : DN 700 mm

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions d'agréer, Madame le Maire, l'assurance de notre considération distinguée.

Fanny ROUSSEAU
Conducteur de Travaux

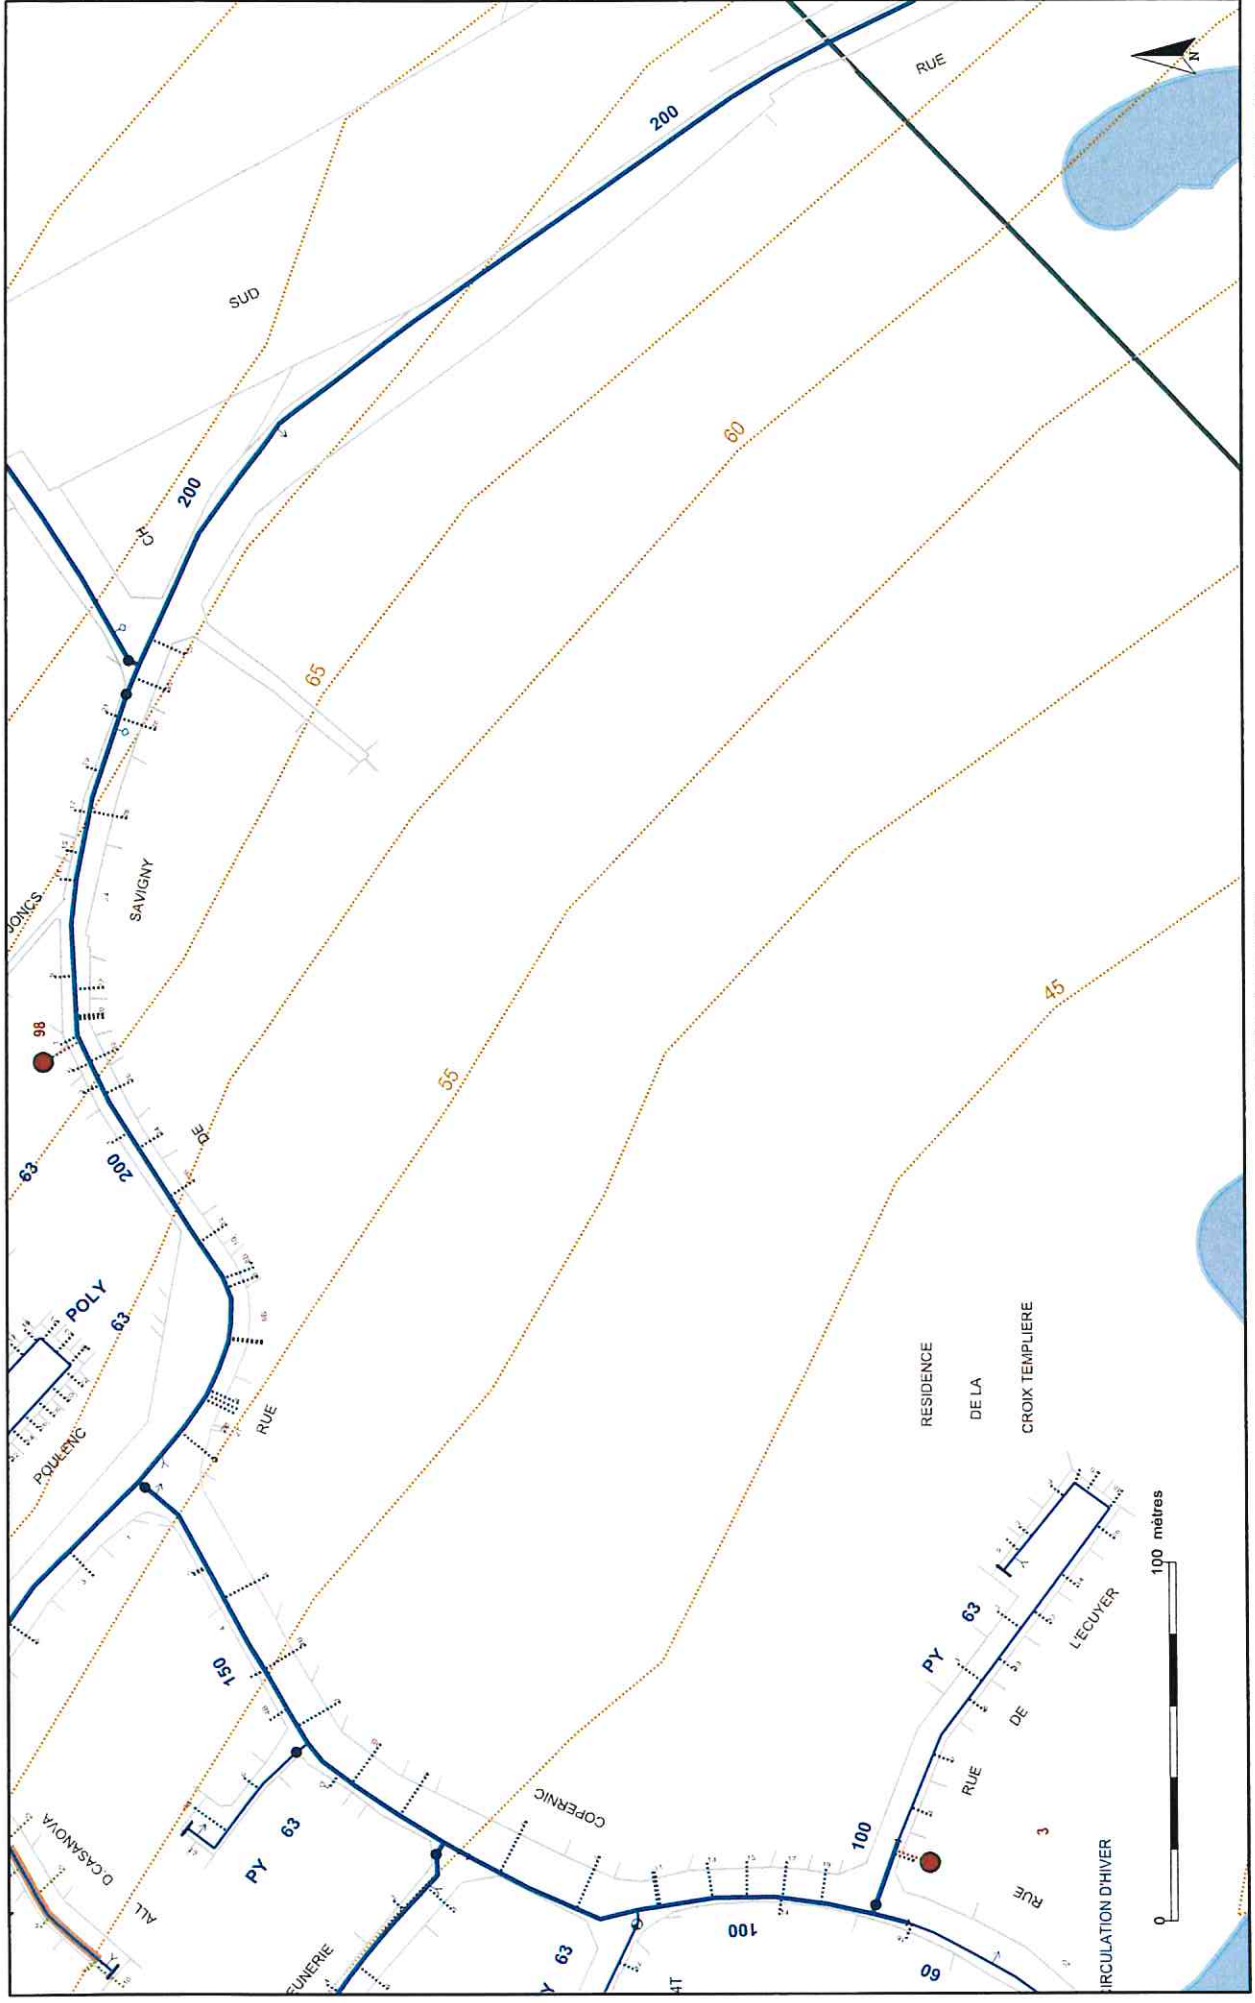

Echelle : 1/2000
Edition du 30/01/2020

(LONGJUMEAU)
La position réelle des réseaux devra être vérifiée par sondage - Fond de Plan issu du Cadastre



Copyright © Propriété réservée de SUEZ Eau France